

Słubice, dn.25.05.2006 r.


**USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI**

USŁUGOWY ZAKŁAD REJ. MISTRZ DARIUSZ NOWAK
KOMINIARSKI
Rej. mistrz Dariusz Nowak
ul. Kopernika 21B/7, tel. 758-37-81
69 - 100 SŁUBICE
MIR 599.143.42.68; Région 210336489

Zezwolenie – Opinia Nr 117/2006

na zainstalowanie kotła centralnego ogrzewania na paliwo gazowe
miejscowość RZEPIN
ulica Wojska Polskiego 30
właściciel URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE
użytkownik SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1

Do odprowadzenia spalin z kotła C.O. na paliwo gazowe zainst. w pom.kotłowni
przeznacza się przewody kominowe oznaczone w niżej podanym szkicu:

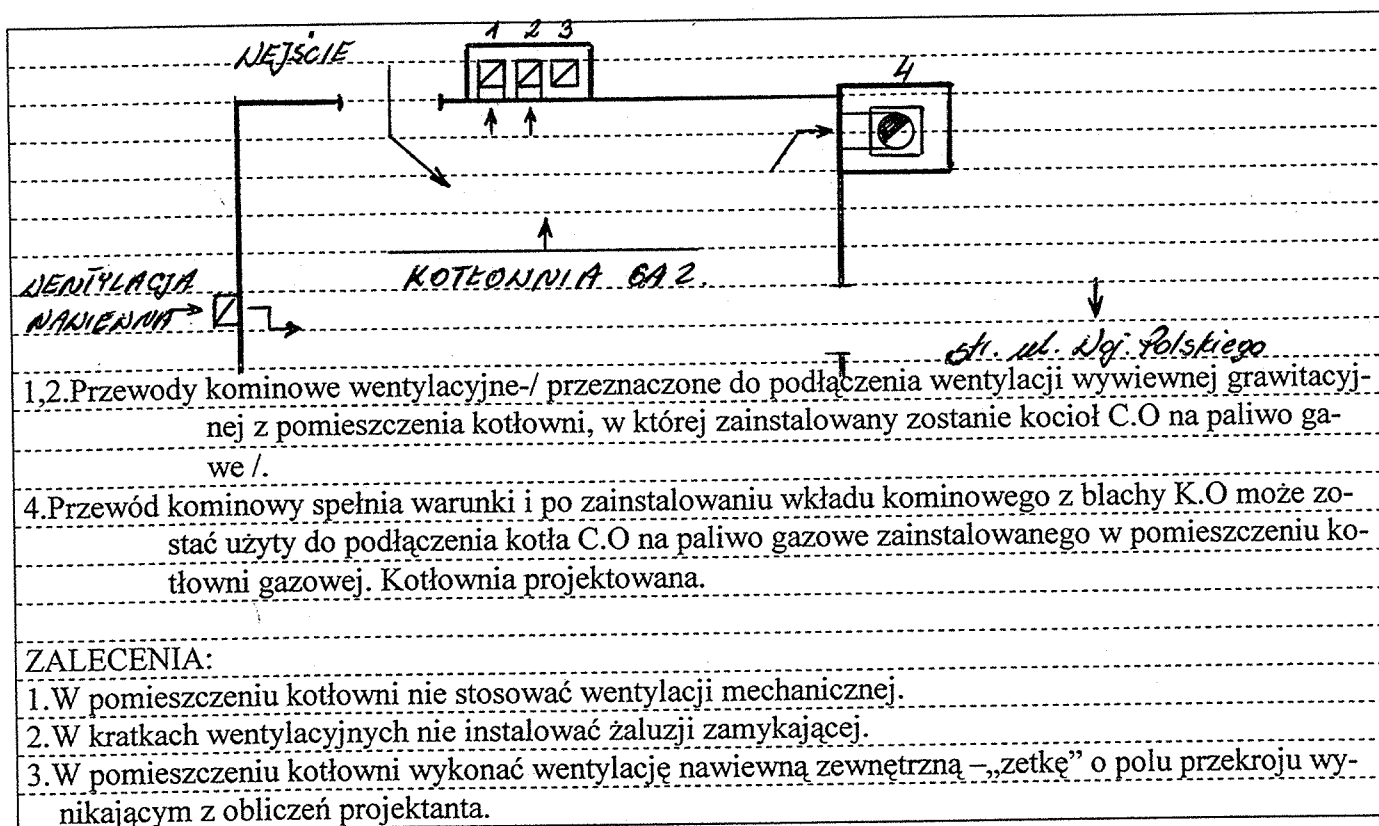

Konstrukcja komina: komin wykonany z cegły palonej pełnej.
Przekroje przewodów: 1,2. 0,21 x 0,21 / m /. 4. 0,4 x 0,5 / m /.

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą Ustawę o Prawie Budowlanym,
Ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze
i obowiązujące normy.

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
DARIUSZ NOWAK

Uwaga: przed odbiorem gazowni:
Potwierdzenie prawidłowego podłączenia urządzenia gazowego
Do wskazanego przewodu kominowego przez Mistrza Kominiarskiego
Dnia _____

KIEROWNIK ZAKŁADU
Rej. mistrz kominiarski

Dariusz Nowak