


Rozdzielnia w obudowie RN 4x18-55

RG

Pi = 9.6 kW

Ps = 8.6 kW

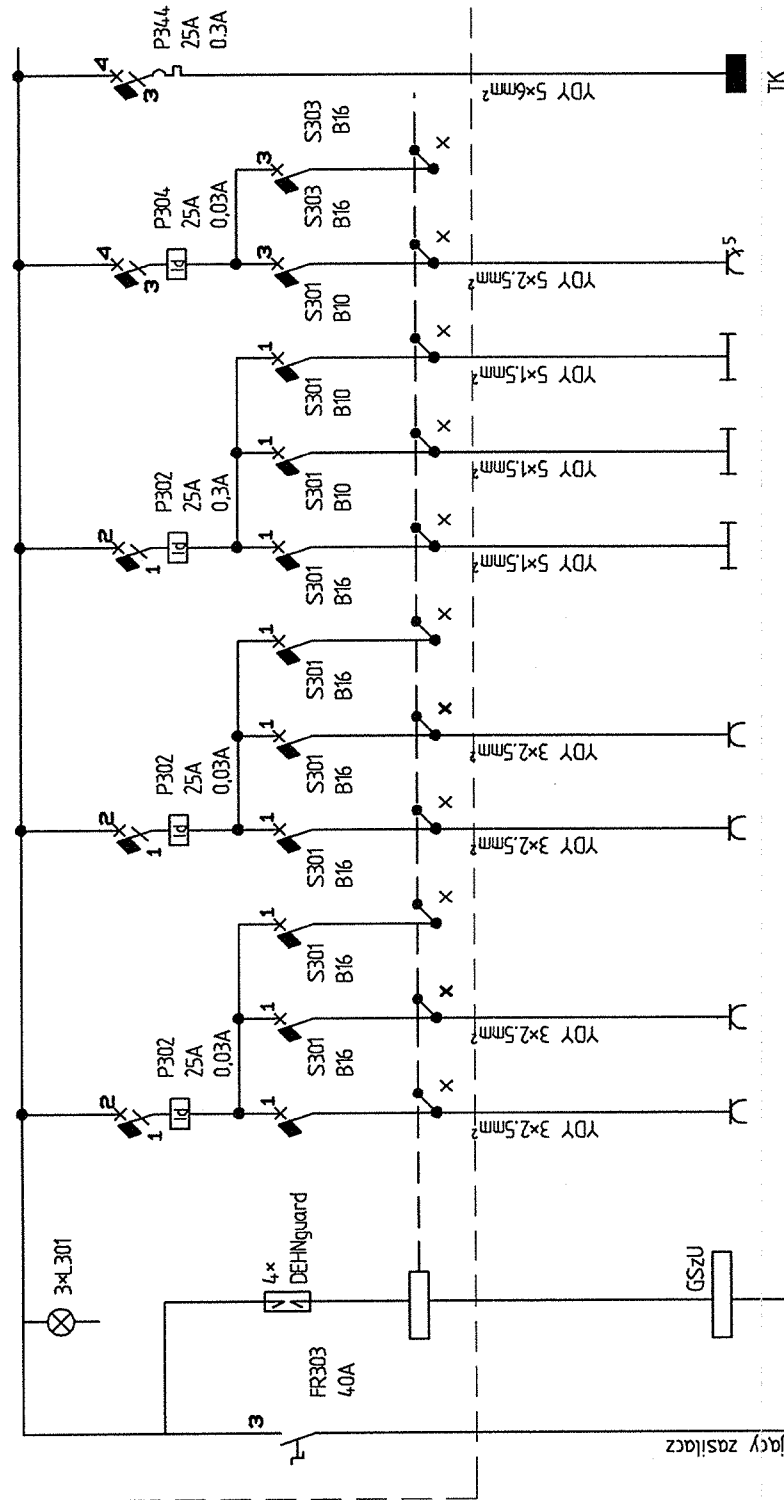

Uziom szpilkowy
Ru=300

UKŁAD TN-S

400/230V;50Hz - WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM

zamierzenie budowane			
KOTŁOWNIA I KUCHNIA W ZESPOLE SZKOŁY W KOWALDZIE			
adres	ul. Rzepińska 10, Kowalów, Pow. Słubice		
inwestor	Burmistrz Miasta Rzepina		
projektant	mgr inż. Bogusław Dąbek		
nr upr.	18/99/Gw	podpis	
studium	PROJEKT BUDOWLANY		
treść	Rozdzielnia RG		
nr rysunku	-	skala	1