

p. A. Pawling

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

W PŁYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE
RESANTA

13 -02- 2020

ilość załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją..... 1351/20

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.18.2020

Słubice, dnia 10.02.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/128223/11/2019; SB/130585/11/2019 i SB/130586/11/2019 z dnia 19.11.2019r. i 22.11.2019r., próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach 12.11.2019r i 19.11.2019r., z wodociągu publicznego w Staroście, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną i nadzorem sanitarnym nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbki wody, pobranych w dniach 12.11.2019r i 19.11.2019r z wodociągu publicznego w Staroście: SUW- wpds (kody próbek 054159/11/2019 i 189312/11/2019) oraz z punktu pobierczego zamontowanym na sieci wodociągowej sieć – Staroście ZSL (kod próbki 189313/11/2019) – **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1
- M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
korbas
lek. med. Jagwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

niepodległa

J.A. Pawling

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚLUBICACH



69-100 Ślubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04

www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/

e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl

NIP: 598-10-38-392

W PŁY N E Ł O
URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE
ZAKŁAD SANITARNY
02 -03- 2020
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją ...2755/20

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚLUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.30.2020

Ślubice, dnia 27.02.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582063, 957582004
69-100 ŚLUBICE

**Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ślubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: SB/16537/02/2020 z dnia 25.02.2020r. próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej dnia 18.02.2020r., **z wodociągu publicznego w Starkowie**, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w ramach parametrów grupy A - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbki wody, pobranej w dniu 18.02.2020r. z wodociągu publicznego w Starkowie: SUW- wpds (kod próbki 056421/02/2020) - **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” i w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” oraz tabela nr 2 „ Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

L.K.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego


niepodległa

J.A. Pausing

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚLUBICACH



69-100 Ślubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

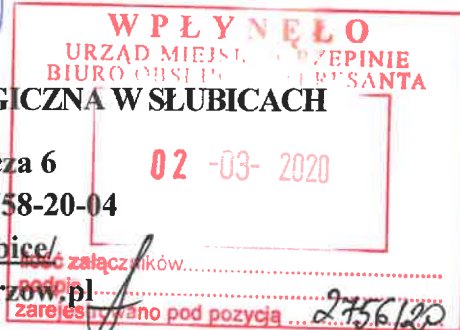

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚLUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.29.2020

Ślubice, dnia 27.02.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 ŚLUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ślubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/128209/11/2019 z dnia 19.11.2019r. i SB/16541/02/2020 z dnia 25.02.2020r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 12.11.2019r i 18.02.2020r., z wodociągu publicznego w Sułowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w ramach parametrów grupy A

- stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 12.11.2019r. i 18.02.2020r. z wodociągu publicznego w Sułowie: SUW- wpds (kody próbek 054162/11/2019 i 056423/02/2020) – **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” i w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” oraz tabela nr 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

L.K.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Heorbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego


niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

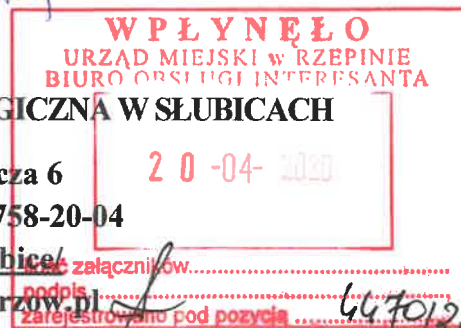

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.67.2020

Słubice, dnia 17.04.2020r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: DL.OBS.9051.00265.2020 z dnia 14.02.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 11.02.2020r., z wodociągu publicznego w Kowalowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 11.02.2020r. z wodociągu publicznego w Kowalowie SUW- wpds i z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej ul. Rzepińska 3b (kody próbek 00265-00266) – **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

L.K.P.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

[Handwritten signature]

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE
BIURO ORSI UGI INTERESANTA
 20-04-2020
załączników.....
 podpis.....
 zarejestrowano pod pozycją 4469/20

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
 tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
 e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
 NIP: 598-10-38-392

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.68.2020

Słubice, dnia 17.04.2020r.

**Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
 „EKO” Sp. z o.o.
 69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: DL.OBS.9051.00649-00650.2020 z dnia 03.04.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 31.03.2020r., z wodociągu publicznego w Rzepinie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 31.03.2020r. z wodociągu publicznego w Rzepinie z punktów probierczych zamontowanych na Stacji Uzdatniania Wody przy Al. Wolności i ul. Malinowej (kody próbek 00649-00650) – **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
 EKO” Sp. z o.o.
 69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
 69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

L.K.P.


**p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
 INSPEKTOR SANITARNY
 w Słubicach**
[Handwritten signature]
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodlega

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚLUBICACH



69-100 Ślubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

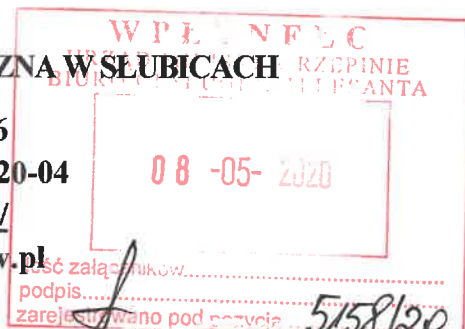

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚLUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.86.2020

Ślubice, dnia 05.05.2020r.

**Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79**

Handwritten in blue ink:
p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
7-1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ślubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/16536/02/2020 z dnia 25.02.2020r. i SB/18290/02/2020 z dnia 28.02.2020r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 18.02.2020r. i 20.02.2020r. z wodociągu publicznego w Radowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną pod kątem parametrów grupy A i grupy B nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 18.02.2020r. i 20.02.2020r. z wodociągu publicznego w Radowie SUW-wpds oraz z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej Radów nr 12 (nr laboratoryjny próbek 056425/02/2020 i 056499/02/2020) – **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

L.K.P.

**p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ślubicach**
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodlega

2685. 7033. 17. 2020 JS
ZAMKNIĘTE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

WPŁYŚL
URZĄD
09-10-
Lp. załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją.....

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.199.2020

Słubice, dnia 07.10.2020r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: DL.OBS.9051.00651.2020 z dnia 03.04.2020r., SB/55404/06/2020 z dnia 17.06.2020r., SB/82144/08/2020 z dnia 17.08.2020r., SB/95702/09/2020 i SB/95703/09/2020 z dnia 17.09.2020r. próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach 31.03.2020r., 09.06.2020r i 15.09.2020r., z wodociągu publicznego w Staroście, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną i nadzorem sanitarnym nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbki wody, pobranych w dniach 31.03.2020r., 09.06.2020r i 15.09.2020r. z wodociągu publicznego w Staroście: SUW- wpds (kody próbek 00651.2020; 056439/06/2020) oraz z punktu pobierczego zamontowanym na sieci wodociągowej sieć – Staroście ZSL (kody próbek 056443/08/2020; 156872/09/2020) – **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1
M.M

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

26.10.2020. 17.10.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

WYPISEK
URZĄD SANITARNY W RZEPINIE
BIURO
09-10-
ilość załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją.....

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.200.2020

Słubice, dnia 07.10.2020r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o. o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: SB/16533/02/2020 z dnia 17.08.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 11.08.2020r. z wodociągu publicznego w Serbowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w zakresie parametrów grupy A - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranej w dniu 11.08.2020r. z wodociągu publicznego w Serbowie SUW- wpds (kod próbki SB/82140/08/2020) - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

26 KS. 7033.1P. dwa JS
J. Pamiński
IE
TA
10 -06- 2020
ilość załączników.....
zarejestrowano pod pozycją..... 6428/10

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseclubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.102.2020

Słubice, dnia 04.06.2020r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: DL.OBS.9051.00263.2020 z dnia 14.02.2020r., DL.OBS.9051.00462.2020.S z dnia 05.03.2020r. SB/43687/05/2020 z dnia 18.05.2020r. oraz SB/46811/05/2020 z dnia 25.05.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 11.02.2020r., 03.03.2020r. i 12.05.2020r. z wodociągu publicznego w Drzeńsku, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 16.04.2019r., z wodociągu publicznego w Drzeńsku: SUW- wpds (nr próbek 056429/05/2020; 00462.2020.S; 00263.2020) oraz z punktu probierczego zamontowanym na sieci wodociągowej sieć – Drzeńsko 54/4 (nr próbki 056430/05/2020) - **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

Wierzy...

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

2645.1033.20.2015

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

W PŁYNĘŁO
W RZEPINIE
10-06-2020
ilość załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozwoleniem.....

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.106.2020

Słubice, dnia 04.06.2020r.

**Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: SB/43689/05/2020 z dnia 18.05.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 12.05.2020r. z wodociągu publicznego w **Radowie**, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 12.05.2020r. z wodociągu publicznego w **Radowie** SUW-wpds (nr próbki 056433/05/2020) – **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI


26.05.2020.21.202075

J. A. Pawling

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: pssestlubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

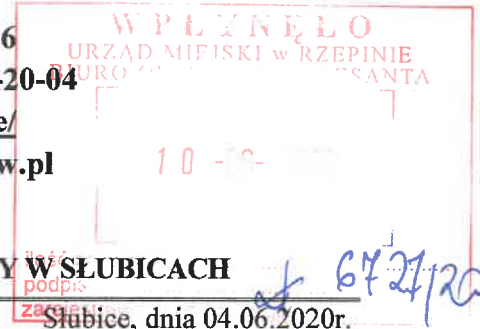

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.105.2020

Słubice, dnia 04.06.2020r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o. o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/43683/05/2020 i SB/43685/05/2020 z dnia 18.05.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 12.05.2020r., z wodociągu publicznego w Kowalowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym nad jakością wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 12.05.2020r. z wodociągu publicznego w Kowalowie SUW- wpds (nr próbki 056427/05/2020) i z punktu pobierczego zamontowanego na sieci wodociągowej ul. Radowska 27 (kod próbki 056428/05/2020) – **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.107.2020

Słubice, dnia 04.06.2020r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań SB/46808/05/2020 i SB/46810/05/2020 z dnia 25.05.2020 r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 12.05.2020r., z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym oraz kontrolą wewnętrzną nad jakości wody - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 12.05.2020r. z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej: SUW- wpds (kod próbki 056431/05/2020) oraz z punktu probierczego zamontowanym na sieci wodociągowej sieć - Biuro Zakład Rolny (kod próbki 056432/05/2020) – spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI


26.05.2023.23.2023

J. A. Pawin

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

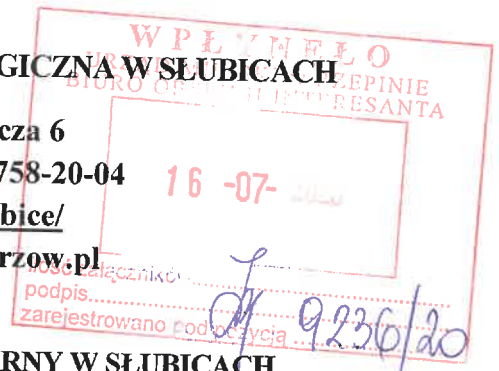

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.128.2020

Słubice, dnia 13.07.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o. o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: DL.OBS.9051.00652.2020 z dnia 03.04.2020r., DL.OBS.9051.00877.2020 z dnia 26.05.2020r. oraz SB/55407/06/2020 z dnia 17.06.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 31.03.2020r., 26.05.2020r. i 09.06.2020r. z wodociągu publicznego w Gajcu, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B- stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 31.03.2020r., 26.05.2020r. i 09.06.2020r. z wodociągu publicznego w Gajcu SUW- wpds (kody próbki 056437/06/2020; 00652.2020) oraz z punktu probierczego zamontowanym na sieci wodociągowej sieć – Gajec 36 kod próbki 00877.2020) - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach

mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

26.07.2020 1033.24.2020 ps

J. P. Pawlowski

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.129.2020

Słubice, dnia 13.07.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

16 -07- 2020

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o. o.

69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

ilość załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod przyciskiem.....

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: SB/16533/02/2020 z dnia 25.02.2020r., DL.OBS.9051.00868.2020 z dnia 29.05.2020r., DL.OBS.9051.00869.2020 z dnia 08.06.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 18.02.2020r., i 26.05.2020r. z wodociągu publicznego w Serbowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B- **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 31.03.2020r., 26.05.2020r. i 09.06.2020r. z wodociągu publicznego w Serbowie SUW- wpds (kod próbki 00868.2020) oraz z punktu probierczego zamontowanym na sieci wodociągowej sieć – Serbów 37 (kod próbki 056420/02/2020), sieć – Serbów 38 (kod próbki 00869.2020) - **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

P.O. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach

mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodlega


POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

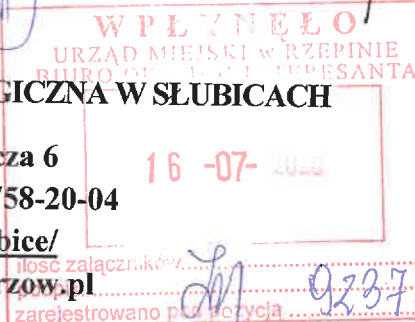

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.127.2020

Słubice, dnia 13.07.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/55409/06/2020 i SB/55411/06/2020 z dnia 17.06.2020r. oraz SB/58331/06/2020 z dnia 23.06.2020r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 09.06.2020r., z wodociągu publicznego w Rzepinie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 09.06.2020r z wodociągu publicznego w Rzepinie SUW- wpds przy Al. Wolności (kod próbki 056435/06/2020) oraz z punktów probierczych zamontowanych na sieci wodociągowej sieć – ul. Kościuszki 53 (kod próbki 056434/06/2020), sieć – ul. E. Orzeszkowej 37 (kod próbki 056436/06/2020) – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

P.O. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach

mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI