


Rzut kotłowni - Zespół Szkół w Rzepinie

Skala 1:100

Instalacje elektryczne wewnętrzne

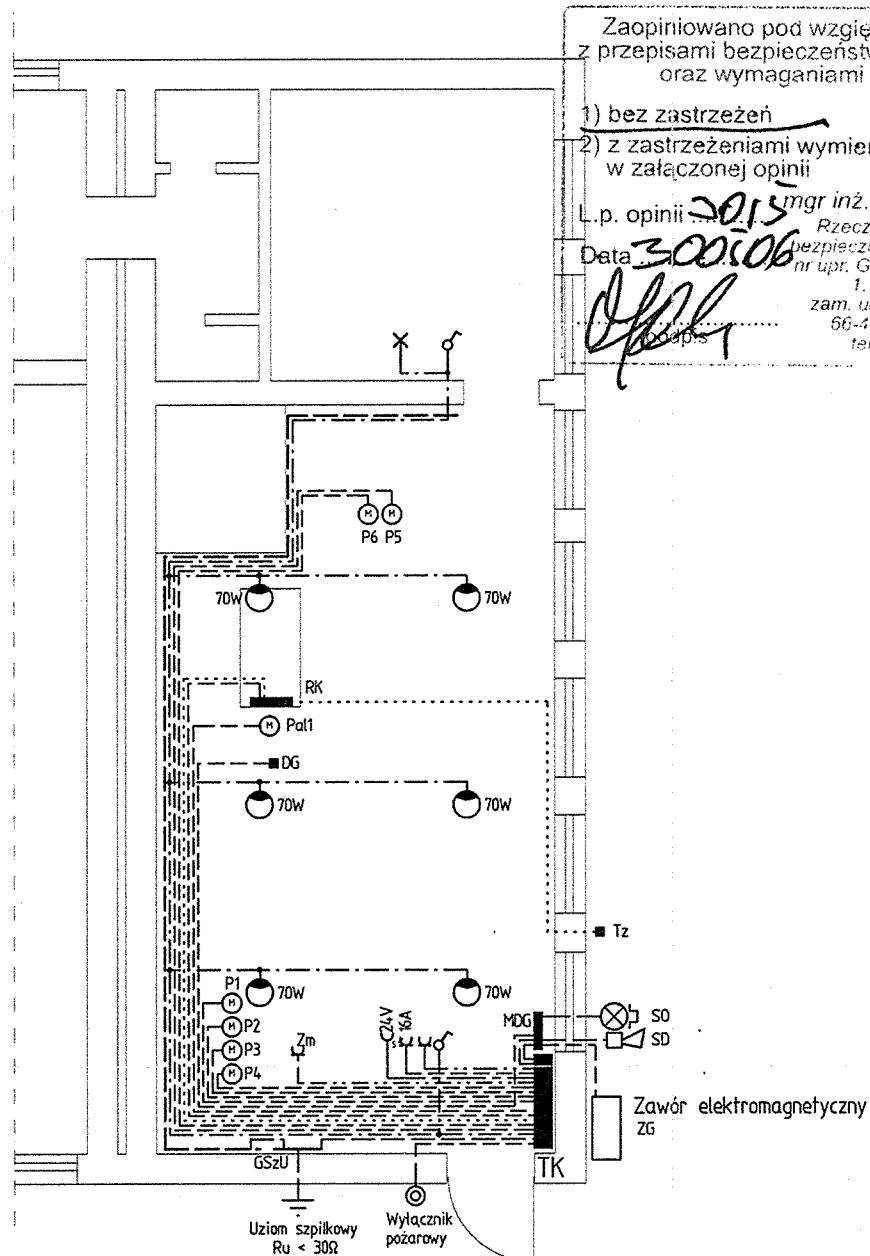

Istniejące instalacje w pomieszczeniu należy usunąć

Układ sieci w pomieszczeniu TN-S

Ochrona od porażen - szybkie wyłączenie zasilania

Instalacje układać w rurkach instalacyjnych

Oprawy montować na zwieszakach o l=1.0m

zamierzenie budowlane			
KOTŁOWNIA W ZESPOLU SZKÓŁ OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W RZEPINIE			
adres	ul. Wojska Polskiego 30, Rzepin, Pow. Słubice		
inwestor	Burmistrz Miasta Rzepina		
Projektował	mgr inż. Bogusław Dąbek	nr upr.	18/99/Gw
Sprawdził	inż. Lech Misiorny	nr upr.	19/11/Gw
stadium	PROJEKT BUDOWLANY		
treść	Rzut pomieszczeń	skala	nr rysunku
		1:100	2